



INDUCT 750



Спецификация

- Система очистки воздуха встраиваемая в приточную вентиляцию
- Площадь действия: до 70 м² *
- Размеры: 20,5 см x 20,5 см x 19 см
- Вес: 1,2 кг
- Производительность активного кислорода: 0,04ppm

Применение

- Частные дома, квартиры
- Офисные помещения
- Гостиницы, отели
- Медицинские учреждения
- Учебные заведения
- Кафе, бары

Технологии



INDUCT 750 существенно снижает уровень неприятных запахов, удаляет микробный состав в воздухе и с поверхностей с помощью запатентованной технологии ActivePure®. Технология ActivePure® действует на основе высокоинтенсивного UV света и фотокаталитической матрицы, с помощью которых происходит процесс оксидации.

Научные исследования доказали, что технология ActivePure® существенно снижает микробный состав в воздухе и на поверхностях: Кишечная палочка E-Coli (Escherichia coli), Листерия (Listeria monocytogenes), Стрептококк (Streptococcus spp.), Pseudomonas aureuginosa, Сибирская язва (Bacillus spp.), Грибы кандиды (Candida albicans) и Чёрная плесень (Stachybotrys chartarum). Данные были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (агентство Министерства здравоохранения и социальных услуг США). Данная продукция не предназначена для диагностики, прогнозирования, лечения и оценки заболеваний.

INDUCT 750	RU40659
электрические характеристики	Переменный ток: 120-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 15 Вт
механические характеристики	Встроенная система управления UV лампой Безопасный переключатель с блокировкой от неправильного срабатывания
размеры	20,5 см x 20,5 см x 19 см
вес	1,2 кг
макс. температура	93 °C


*Площадь действия рассчитана при высоте помещения 2,4 м.

СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМАЯ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ


площадь помещения до 70 м ²		200	400	600	800	1000	1200						

INDUCT 750 встраивается в системы приточной вентиляции и кондиционирования.

Схема установки

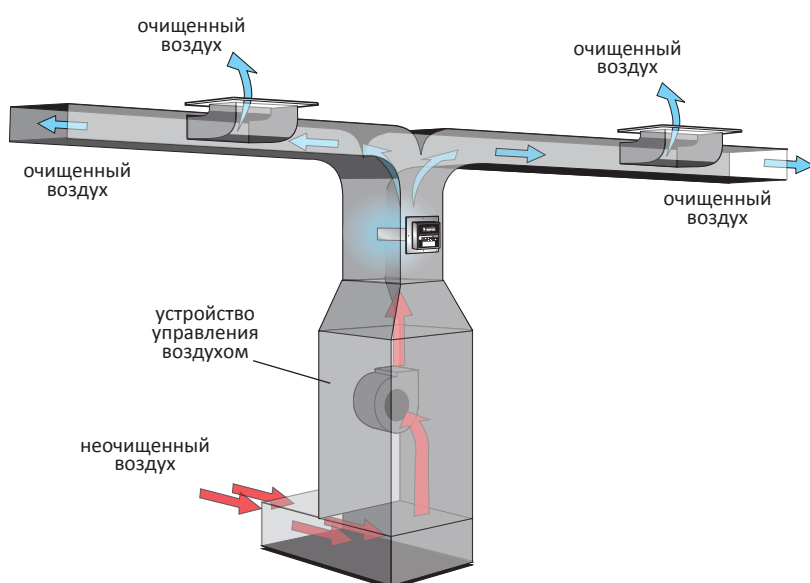

Пример установки



Типичный вид установки внутри вентиляционного канала

INDUCT 750

Встраивается в системы приточной вентиляции и кондиционирования.

Если в приточную вентиляцию также установлено другое оборудование, убедитесь, что это не мешает движению воздушного потока.

- Выходное отверстие для установки INDUCT 750 должно быть вырезано диаметром не меньше 10,16 см в уже существующем вентиляционном канале.
- INDUCT 750 должен быть обязательно установлен только после устройства управления воздухом в системе вентиляции и кондиционирования.
- Место установки INDUCT 750 в системе каналов должно быть чистым и сухим для обеспечения плотного приклеивания прокладочных материалов и других липких лент.

Требования к электрическим характеристикам:

- Используйте вилку на 220 В. Не рекомендуется подключение оборудования через удлинитель, по технике безопасности.
- Установка должна осуществляться специалистом в области систем вентиляции.